

36 8910
код ОКП

РАСSEКАТЕЛЬ ПОТОКА
(РП-32н, РП-50н, РП-80н, РП-100н)

ПАСПОРТ
1877.00.001ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Рассекатель потока (далее по тексту РП) предназначен для уменьшения турбулентности продукта при заполнении резервуара направляя поток выше подтоварной воды, шлама и препятствует попаданию внутрь посторонних предметов, ветоши и т. д.

1.2. РП устанавливается на нижнем конце трубопровода линии наполнения технологической системы резервуаров АЗС и резервуаров опасных производственных объектов нефтепродуктообеспечения.

1.3. РП изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69, работает в интервале температур от минус 50°С до плюс 50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	РП-32н	РП-50н	РП-80н	РП-100н
Условный диаметр прохода, Ду, мм	32	50	80	100
Потеря времени при сливе, не более, %.	5	5	5	5
Масса, не более, кг	0,15	0,5	1,4	1,5
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81	G 1 1/4"	G 2"	G 3"	G 4"
Габаритные размеры, не более				
-диаметр, мм	45	72	112	135
-высота, мм	90	90	112	112
Материал	Сталь коррозионнотойкая			

Вероятность отказа не превышает 10^{-3} в год.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | | |
|------|----------------|-------|
| 2.1. | РП в сборе | 1 шт. |
| 2.2. | Паспорт | 1 шт. |
| 2.3. | Стопорный винт | 1 шт. |

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Продукция сертифицирована.

Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия.


Назначенный срок службы - 20 лет.

4. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

4.1. Рассекатель потока представляет собой конструкцию, которая резко уменьшает турбулентность потока продукта при заполнении резервуара, чем обеспечивает надежность и долговечность фильтров.



4.2. Рассекатель потока задерживает посторонние предметы, такие как тряпки, при попадании которой, он будет блокировать ее от попадания в резервуар, чем сократит поток настолько, чтобы предупредить водителя о проблеме и выключить операцию заполнения. Это позволит исправить ситуацию немедленно и не приведет к более дорогостоящей проблеме позже; например, когда тряпка попадет в насос.

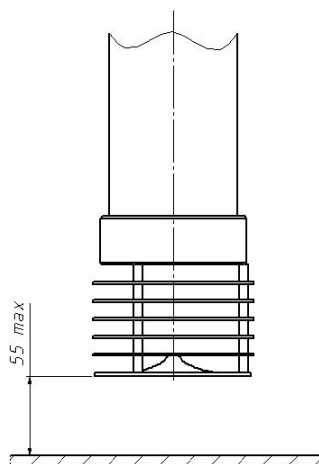

Монтаж РП

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1 При эксплуатации производить осмотр не реже 1 раза в 2 года.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рассекатель потока

РП-32н	
РП-50н	
РП-80н	
РП-100н	

соответствует комплекту конструкторской документации, техническим условиям ТУ 3689-007 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения загрязнения окружающей среды все отходы, образующиеся при эксплуатации подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в соответствии с требованиями законов Российской Федерации:

- № 52 – ФЗ от 30.03.1999 года (ред. от 30.12.2008 года) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- № 7 – ФЗ от 10.01.2002 года (с изм. от 27.12.2009 года) «Об охране окружающей среды»;
- № 89 – ФЗ от 24.06.1998 года (в ред. 30.12.2008 года) «Об отходах производства и потребления».

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели изделий.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ.