

36 8910

код ОКП

РАСРЕКАТЕЛЬ ПОТОКА
(РП-50, РП-80, РП-100)

ПАСПОРТ
1877.00.001ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. РАСРЕКАТЕЛЬ потока (далее по тексту РП) предназначен для уменьшения турбулентности продукта при заполнении резервуара направляя поток выше подтоварной воды, шлама и препятствует попаданию внутрь посторонних предметов, ветоши и т. д.
- 1.2. РП устанавливается на нижнем конце трубопровода линии наполнения технологической системы резервуаров АЗС и резервуаров опасных производственных объектов нефтепродуктообеспечения.
- 1.3. РП изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69, работает в интервале температур от минус 50°С до плюс 50°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	РП-50	РП-80	РП-100	РП-50	РП-80н	РП-100н
Условный диаметр прохода, Ду, мм	50	80	100	50	80	100
Потеря времени при сливе, не более, %.	5	5	5	5	5	5
Масса, не более, кг	2,2	1,3	1,4	2,3	1,4	1,5
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81	G 2"	G 3"	G 4"	G 2"	G 3"	G 4"
Габаритные размеры, не более						
-диаметр, мм	112	112	135	112	112	135
-высота, мм	112	112	112	112	112	112
Материал	Сталь углеродистая обыкновенного качества			Сталь коррозионностойкая		

Вероятность отказа не превышает 10⁻³ в год.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. РП в сборе 1 шт.
- 2.2. Паспорт 1 шт.
- 2.3. Стопорный винт 1 шт.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Продукция сертифицирована.

Гарантия действительна при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи изделия.


Назначенный срок службы - 20 лет.

4. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

4.1. Рассекатель потока представляет собой конструкцию, которая резко уменьшает турбулентность потока продукта при заполнении резервуара, чем обеспечивает надежность и долговечность фильтров.



4.2. Рассекатель потока задерживает посторонние предметы, такие как тряпки, при попадании которой, он будет блокировать ее от попадания в резервуар, чем сократит поток настолько, чтобы предупредить водителя о проблеме и выключить операцию заполнения. Это позволит исправить ситуацию немедленно и не приведет к более дорогостоящей проблеме позже; например, когда тряпка попадет в насос.

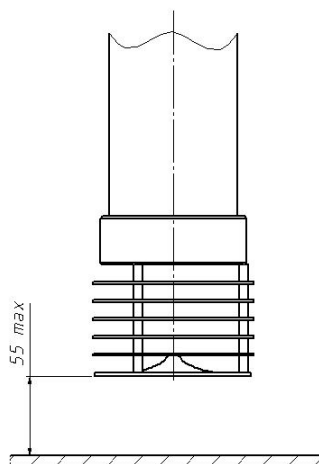

Монтаж РП

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 При эксплуатации производить осмотр не реже 1 раза в 2 года.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рассекатель потока

РП-50	
РП-80	
РП-100	

соответствует комплекту конструкторской документации, техническим условиям ТУ 3689-007 и признан годным к эксплуатации.

Заводской № _____

Штамп ОТК _____

Дата приемки _____

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения загрязнения окружающей среды все отходы, образующиеся при эксплуатации подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в соответствии с требованиями законов Российской Федерации:

- № 52 – ФЗ от 30.03.1999 года (ред. от 30.12.2008 года) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- № 7 – ФЗ от 10.01.2002 года (с изм. от 27.12.2009 года) «Об охране окружающей среды»;
- № 89 – ФЗ от 24.06.1998 года (в ред. 30.12.2008 года) «Об отходах производства и потребления».

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные показатели изделий.